NUMERO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FLUIDI		RIFIUTI	FUMI	FUMI	FUMI	ARIA COMB.	SCORIE	CENERI	CENERI	CENERI	BICARBONATO DI SODIO	CARBONI ATTIVI	ARIA	PSR	SOLUZIONE AMMONIACALE	SPURGO CALDAIA	ACQUA DEMI	ACQUA INDUSTRIALE	ACQUA INDUSTRIALE
FLUSSO*	kg/h	6250	46000	47000	47000	42500	1100	32	124	156	131	6	1000	94	29	275	275	> 275	VARIABILE
TEMP.	°C	-	190	180	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*dati validi per singola linea

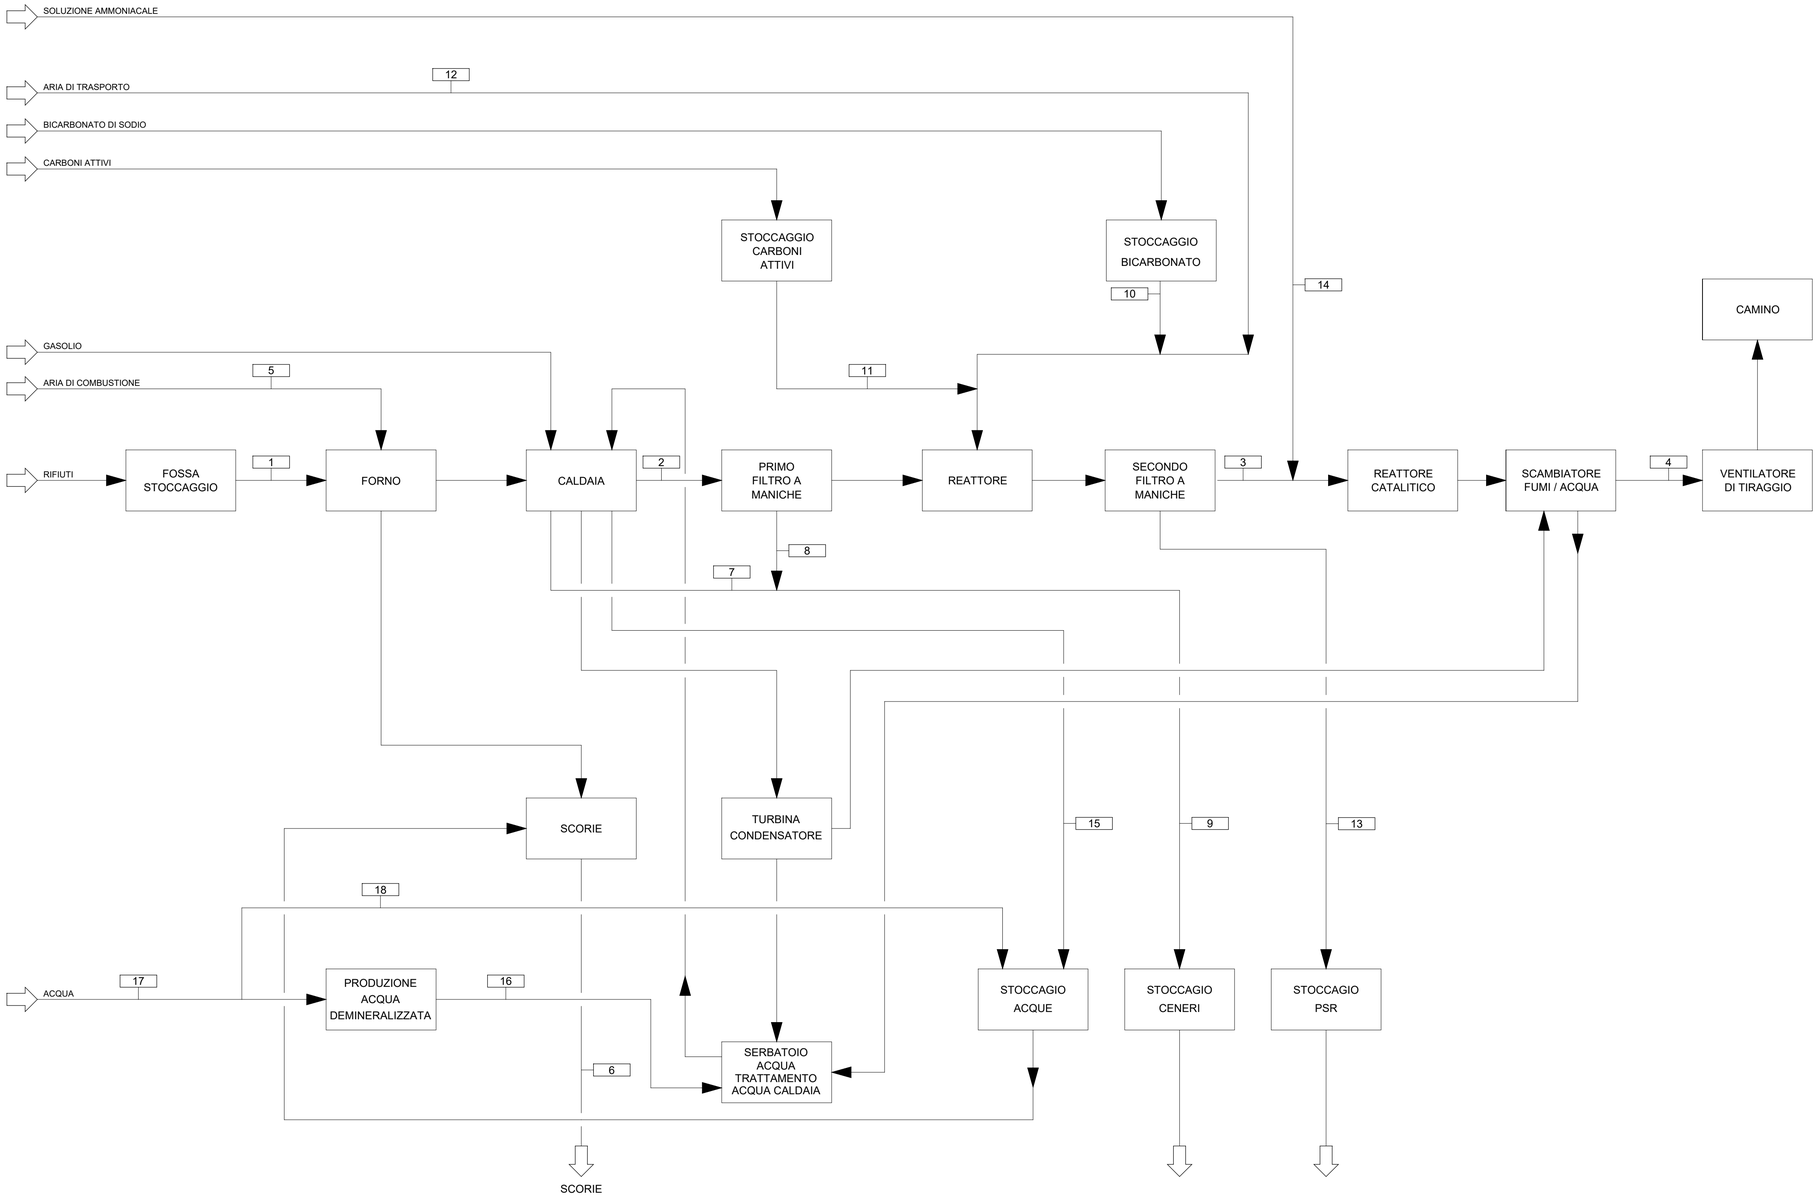

Committente:

CACIP S.p.A. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
Viale Diaz 86, 09125 Cagliari (CA)

Progetto:

Revamping delle linee "A" e "B" del termovalorizzatore di Cagliari - Macchiareddu

Progetto definitivo

Progettisti:

tbfpartner Ingegneri e Consulenti
Strada Regina 70
Postfach
6982 Agno
T +41 91 610 26 26
E-Mail tbfti@tbf.ch

R.P. Sarda s.r.l.
VIA GIOTTO, 7 SARROCH (CA)
TEL. 070 902036

SERVIN SERVIZI INTEGRATI ALL'INGEGNERIA SRRL
Via Pitzolo 26 - Cagliari - tel. 070-454146
email: info@servinsrl.it

Committente:

Progettista:

Titolo:

DIAGRAMMA DI FLUSSO CON BILANCI DI MASSA

Rev.	Data	Modifiche	Disegnato	Controllato
0	28.01.2016	Prima emissione	MSA	AC
1	30.09.2016	Seconda emissione	MSA	AC
2	15.06.2018	Revisione per verifica progetto	TOM	AC
3				
4				
5				

Scala:	Formato:	Data:	Documento no. :	Rev.
-	A1	15.06.2018	D.10.4210	2

T:23000 - 23999\23020\D10\D GP-108 CAD\D.10.4210.dwg